


ACCIONES BÁSICAS EN LA VISION PLUS EN CASO DE ALARMA Y AVERÍA



EN CASO DE ALARMA DE INCENDIO EN LA VSN PLUS

A)

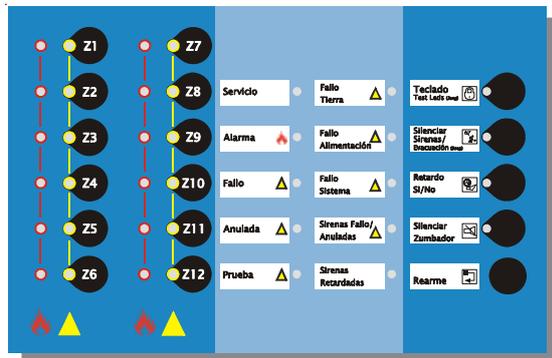

PULSE LA TECLA DE **SILENCIAR ZUMBADOR** PARA RECONOCER LAS ZONAS EN ALARMA.

¡ZUMBADOR SILENCIADO!

B)



EN CASO DE ALARMA Y DESEAR SILENCIAR LAS SIRENAS, PULSE LA TECLA DE **SILENCIAR SIRENAS/ EVACUACIÓN** (dependiendo del plan de emergencias del edificio).

¡SIRENAS SILENCIADAS!

C)

- LOCALICE EN EL PANEL FRONTAL DE LA VSN PLUS LA ZONA EN ALARMA Y DIRÍJASE A LA ZONA DONDE SE HA PRODUCIDO EL INCIDENTE.
- SI ES UN DETECTOR EN ALARMA, EL LED DE ZONA ESTARÁ INTERMITENTE.
 - SI ES UN PULSADOR EN ALARMA, EL LED DE ZONA ESTARÁ FIJO.

D)

- EXAMINE DETENIDAMENTE EL LUGAR.
- EL DETECTOR EN ALARMA TENDRÁ **LOS LEDS ENCENDIDOS**.
- SI ES UN PULSADOR, COMPRUEBE EL CRISTAL.

E)

- ¡¡ FUEGO REAL !!**
- AVISE AL RESPONSABLE DE SEGURIDAD Y BOMBEROS.
 - UTILICE LOS EXTINTORES.
 - SI EL LOCAL TIENE EXTINGCIÓN AUTOMÁTICA, ACTIVE EL PULSADOR DE DISPARO.

F)


SUSTITUYA EL CRISTAL DEL PULSADOR EN CASO DE ROTURA.

G)



FINALIZADO EL PROCESO, PULSE LA TECLA DE **REARME**.

Honeywell Life Safety Iberia

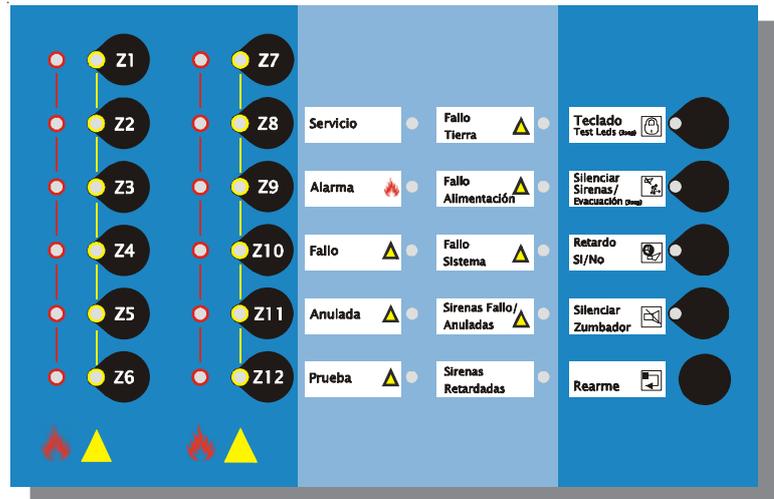

EN CASO DE AVERÍA EN LA VSN PLUS

A)



PULSE LA TECLA DE **SILENCIAR ZUMBADOR** HASTA RECONOCER LAS ZONAS EN AVERÍA.

¡ZUMBADOR SILENCIADO!

B) AVISE AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO.

C)



UNA VEZ REPARADA LA INCIDENCIA, PULSE LA TECLA DE **REARME**.

EL SISTEMA QUEDA RESTABLECIDO.